

GF-35F
Q_{nh}=4400W
/bontandó/

villanszerelő
doboz-kiszellőző

32x3,0
PE80/G

GF-35F
Q_{nh}=4400W
/bontandó/


GF-30F
Q_{nh}=3770W
/bontandó/

MEGJEGYZÉS

- Az égéstermék elvezető rendszer MSZ EN 1443 szabvány szerinti P1 nyomásosztályú rendszer elemekből készítenendő.
- A tervezett kazán zárt égésterű, az égéshez szükséges levegő a szabadból jut be a koncentrikus levegő/füstgázcsövön.
- A kazán kémény kondenzvíz csónkját be kell kötni a szennyvízhálózatba.

JELMAGYARÁZAT

- Meglévő kisnyomású földgázvezeték (PE80/G, ST.37)
- — — — — Tervezett kisnyomású mért földgázvezeték (ST.37)
- x-x-x-x-x- Bontandó földgázvezeték (ST.37)
- — — — — Védőcső rugalmas toktömítéssel

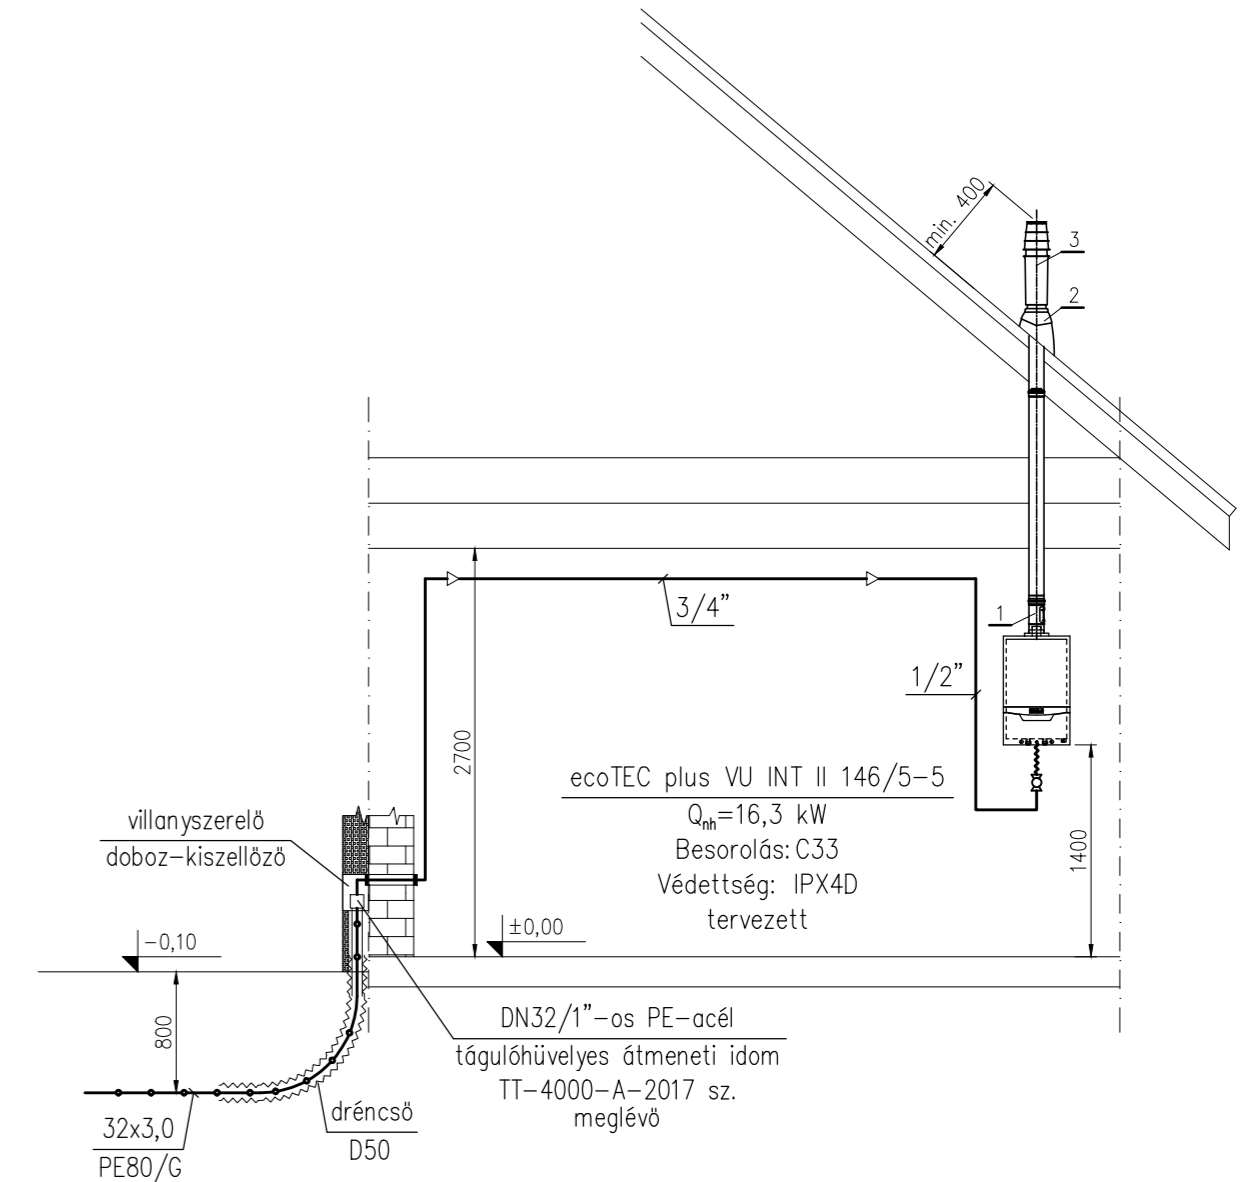

KÉMÉNY-ÉGÉSLEVEGŐ ELLÁTÁS DARABJEGYZÉK					
elem jele	db	megnevezése	mérete	típus	gyártó
1	1	Egyenes ellenőrző idom	ø60/100 PP/alu	303918	Vaillant
2	1	Koaxiális toldó cső	ø60/100 PP/alu; l=2000 mm	303905	Vaillant
3	1	Univerzális magastető gallér	ø100	303980	Vaillant
4	1	Függőleges égéstermék kivezető	ø60/100 PP/alu	0020220656 (303900)	Vaillant

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		HERNÁDVÉCSE, Kossuth u. 2.	
Megnevezése:	CSALÁDSEGÍTŐ, VÉDŐNŐI ÉPÜLET		Dátum:
Építető:	HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		2018.01.
Tárgy:	BELSŐ FÖLDGÁZELLÁTÁS		Méretarány:
	Alaprajza-függőleges csőterve		1:50
Rajzoló:	Tervező:	Munkaszám:	Rajzsám:
Szilágyi Zsolt	Szilágyi Zsolt	10/18	Gg-1
Tervezői jogosultság száma:	G-05-0289		